


Detector de movimiento y presencia interior y exterior


OA-AXIS T interior



OA-AXIS T exterior

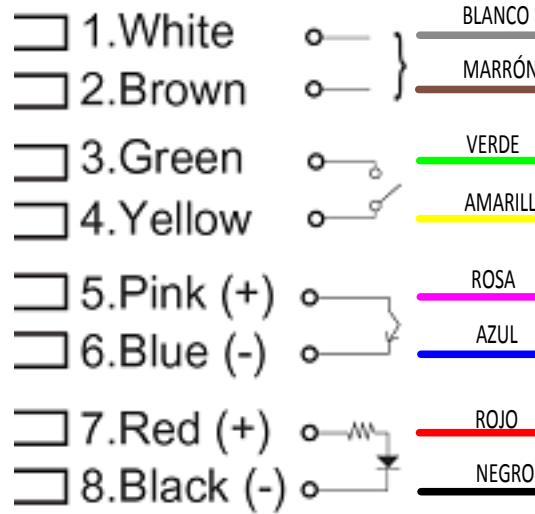

PARÁMETRO DE PROGRAMACIÓN (MI50/100N)
 18 Sensor de Presencia en Modo Supervisión (MONITORING)
 Valor 1 = Modo SUPERVISIÓN activado
 19 Sensor de Movimiento Interior (INTERNAL SENSOR)
 Valor 0 = NA (normalmente abierto)
 20 Sensor de Movimiento Exterior (EXTERNAL SENSOR)
 Valor 0 = NA (normalmente abierto)
 21 Sensor de Presencia-Seguridad (SECURITY SENSOR)
 Valor 1 = NC (normalmente cerrado)

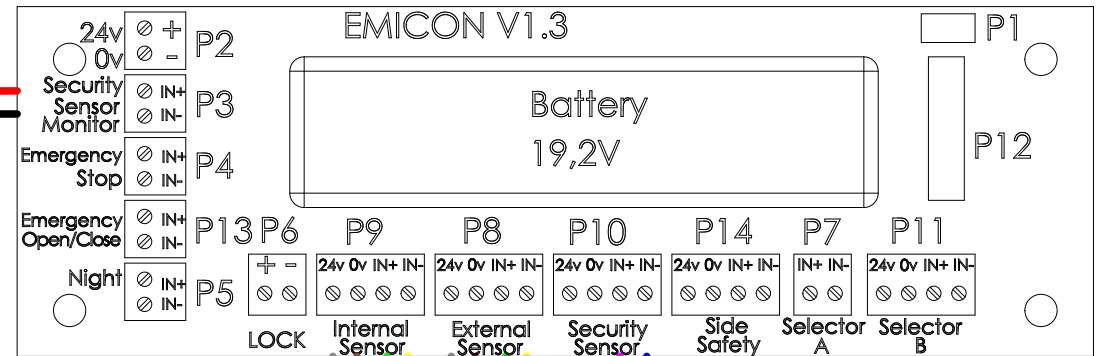

SIN ESCALA	REVISION: __
C:\Documents and Settings\Miguel PCEscritorio\dx136.bmp	
NOMBRE:	
EMICON <--> OA-AXIS T interior + exterior + con doble seguridad	
DWG NO.	A4
SCALA HOJA: 1:2	SHEET 1 OF 2